


令和 7 年度 当市最終処分場で埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

○種類・・・不燃ごみ（せともの、ガラス製品）、ブロック、レンガ、コンクリート、瓦等

○各月ごとの数量

年月	数量(kg)
R7. 4月	40, 090
R7. 5月	63, 340
R7. 6月	23, 680
R7. 7月	30, 300
R7. 8月	
R7. 9月	
R7. 10月	
R7. 11月	
R7. 12月	
R8. 1月	
R8. 2月	
R8. 3月	

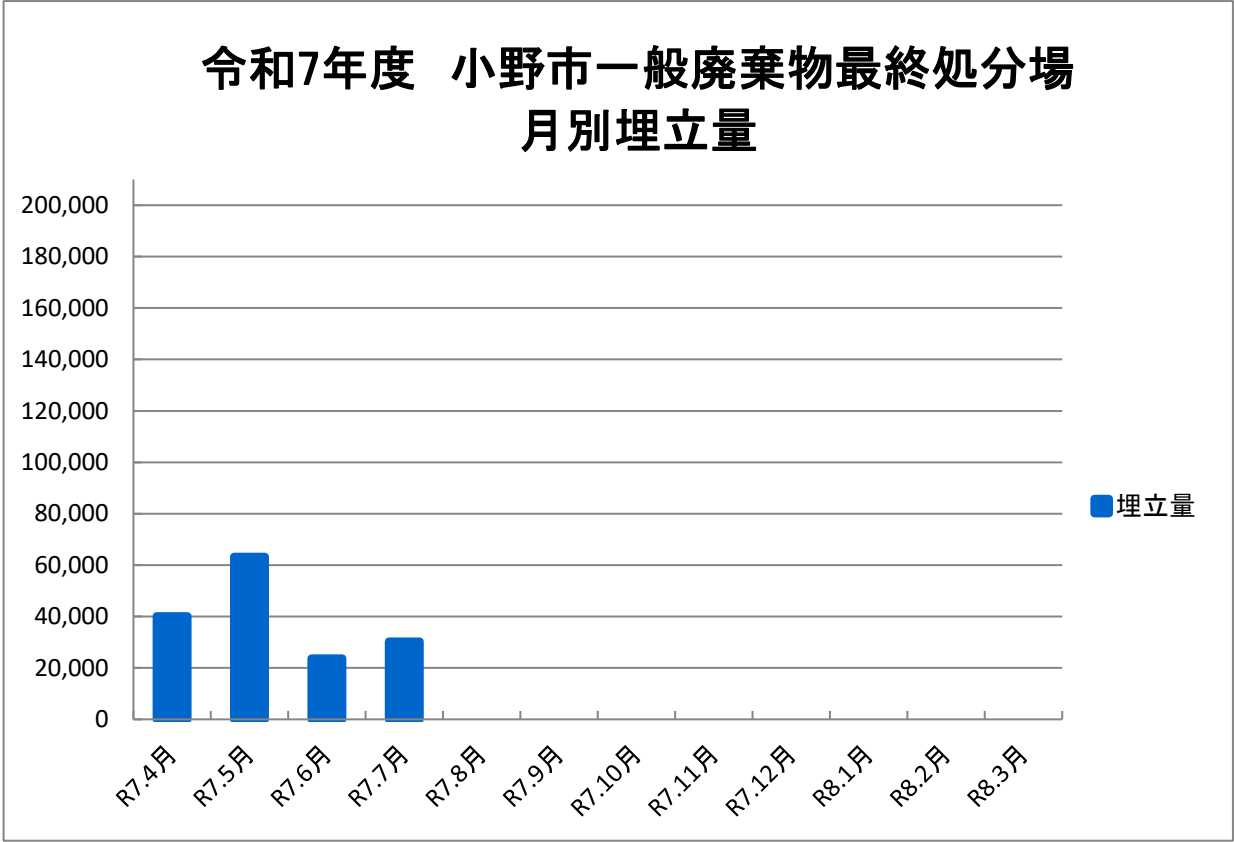

令和 7 年度 最終処分場維持管理に係る水質検査結果

○地下水水質検査結果

地下水測定場所 別紙地図のとおり

年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査に係る採水日	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日								
水質検査の結果が得られた日	4月21日	5月19日	6月25日	7月22日								

水質検査結果(地下水 上流側)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	－	4.5	5.0	4.7	5.0								
水温	－	14.3	16.8	15.2	28.8								

項目	基準値	2月
アルキル水銀	検出されないこと。	
総水銀	0.0005mg/L以下	
カドミウム	0.01mg/L以下	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
全シアン	検出されないこと。	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。	
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
一・二・ジクロロエタン	0.004mg/L以下	
一・一・ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	
シス一・二・ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	
一・一・一・トリクロロエタン	1mg/L以下	
一・一・二・トリクロロエタン	0.006mg/L以下	
一・三・ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	

水質検査結果(地下水 下流側)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	－	9.7	10	9.2	9.3								
水温	－	16.2	19.6	15.2	32.0								

項目	基準値	2月
アルキル水銀	検出されないこと。	
総水銀	0.0005mg/L以下	
カドミウム	0.01mg/L以下	
鉛	0.01mg/L以下	
六価クロム	0.05mg/L以下	
砒素	0.01mg/L以下	
全シアン	検出されないこと。	
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。	
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	
一・二・ジクロロエタン	0.004mg/L以下	
一・一・ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	
シス一・二・ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	
一・一・一・トリクロロエタン	1mg/L以下	
一・一・二・トリクロロエタン	0.006mg/L以下	
一・三・ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	
チウラム	0.006mg/L以下	
シマジン	0.003mg/L以下	
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	
ベンゼン	0.01mg/L以下	
セレン	0.01mg/L以下	

○放流水水質検査結果

放流水測定場所 別紙地図のとおり

年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査に係る採水日	4月10日	5月8日	6月12日	7月10日								
水質検査の結果が得られた日	4月21日	5月19日	6月25日	7月22日								

水質検査結果(放流水)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度(PH)	5.8以上8.6以下	7.0	7.3	7.0	7.0								
生物化学的酸素要求量(BOD)	60mg/L以下	定量下限未達	定量下限未達	定量下限未達	定量下限未達								
化学的酸素要求量(CODMn)	90mg/L以下	0.8	1.0	1.5	0.9								
浮遊物質質量(SS)	60mg/L以下	定量下限未達	定量下限未達	定量下限未達	定量下限未達								
大腸菌数	日間平均800CFU/ml以下	不検出	不検出	1.0	不検出								
窒素含有量(T-N)	120(日間平均60)mg/L以下	1.4	3.7	5.6	1.8								
磷含有量	16(日間平均8)mg/L以下	定量下限未達	0.02	0.04	0.04								

項目	基準値	8月	2月
アルキル水銀化合物	検出されないこと。		
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005mg/L以下		
カドミウム及びその化合物	0.1mg/L以下		
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下		
有機磷化合物	1mg/L以下		
六価クロム化合物	0.5mg/L以下		
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下		
シアン化合物	1mg/L以下		
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下		
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下		
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下		
ジクロロメタン	0.2mg/L以下		
四塩化炭素	0.02mg/L以下		
一・二・ジクロロエタン	0.04mg/L以下		
一・一・ジクロロエチレン	1mg/L以下		
シス一・二・ジクロロエチレン	0.4mg/L以下		
一・一・一・トリクロロエタン	3mg/L以下		
一・一・二・トリクロロエタン	0.06mg/L以下		
一・三・ジクロロプロペン	0.02mg/L以下		
チウラム	0.06mg/L以下		
シマジン	0.03mg/L以下		
チオベンカルブ	0.2mg/L以下		
ベンゼン	0.1mg/L以下		
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下		
ほう素及びその化合物	50mg/L以下		
ふっ素及びその化合物	15mg/L以下		
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜酸化鉍物及び硝酸化合物	200mg/L以下		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉍油類含有量)	5mg/L以下		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30mg/L以下		
フェノール類含有量	5mg/L以下		
銅含有量	3mg/L以下		
亜鉛含有量	2mg/L以下		
溶解性鉄含有量	10mg/L以下		
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下		
クロム含有量	2mg/L以下		
一・四・ジオキサン	0.5mg/L以下		

○浸出水水質検査結果

浸出水測定場所 別紙地図のとおり


年月日	5月	8月	11月	2月
水質検査に係る採水日	5月8日			
水質検査の結果が得られた日	5月19日			

水質検査結果(浸出水)

項目	基準値	5月	8月	11月	2月
水素イオン濃度(PH)	5.8以上8.6以下	7.8			
生物化学的酸素要求量(BOD)	60mg/L以下	定量下限未満			
化学的酸素要求量(CODMn)	90mg/L以下	3.3			
浮遊物質質量(SS)	60mg/L以下	2			
大腸菌群数	日間平均3,000個/cm3以下	不検出			
窒素含有量(T-N)	120(日間平均60)mg/L以下	8.3			
磷含有量	16(日間平均8)mg/L以下	定量下限未満			

項目	基準値	8月	2月
アルキル水銀化合物	検出されないこと。		
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005mg/L以下		
カドミウム及びその化合物	0.1mg/L以下		
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下		
有機磷化合物	1mg/L以下		
六価クロム化合物	0.5mg/L以下		
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下		
シアン化合物	1mg/L以下		
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下		
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下		
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下		
ジクロロメタン	0.2mg/L以下		
四塩化炭素	0.02mg/L以下		
一・二・ジクロロエタン	0.04mg/L以下		
一・一・ジクロロエチレン	1mg/L以下		
シス一・二・ジクロロエチレン	0.4mg/L以下		
一・一・一・トリクロロエタン	3mg/L以下		
一・一・二・トリクロロエタン	0.06mg/L以下		
一・三・ジクロロプロペン	0.02mg/L以下		
チウラム	0.06mg/L以下		
シマジン	0.03mg/L以下		
チオベンカルブ	0.2mg/L以下		
ベンゼン	0.1mg/L以下		
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下		
ほう素及びその化合物	50mg/L以下		
ふっ素及びその化合物	15mg/L以下		
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜酸化鉍物及び硝酸化合物	200mg/L以下		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉍油類含有量)	5mg/L以下		
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30mg/L以下		
フェノール類含有量	5mg/L以下		
銅含有量	3mg/L以下		
亜鉛含有量	2mg/L以下		
溶解性鉄含有量	10mg/L以下		
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下		
クロム含有量	2mg/L以下		
一・四・ジオキサン	0.5mg/L以下		

小野市一般廃棄物最終処分場全体図

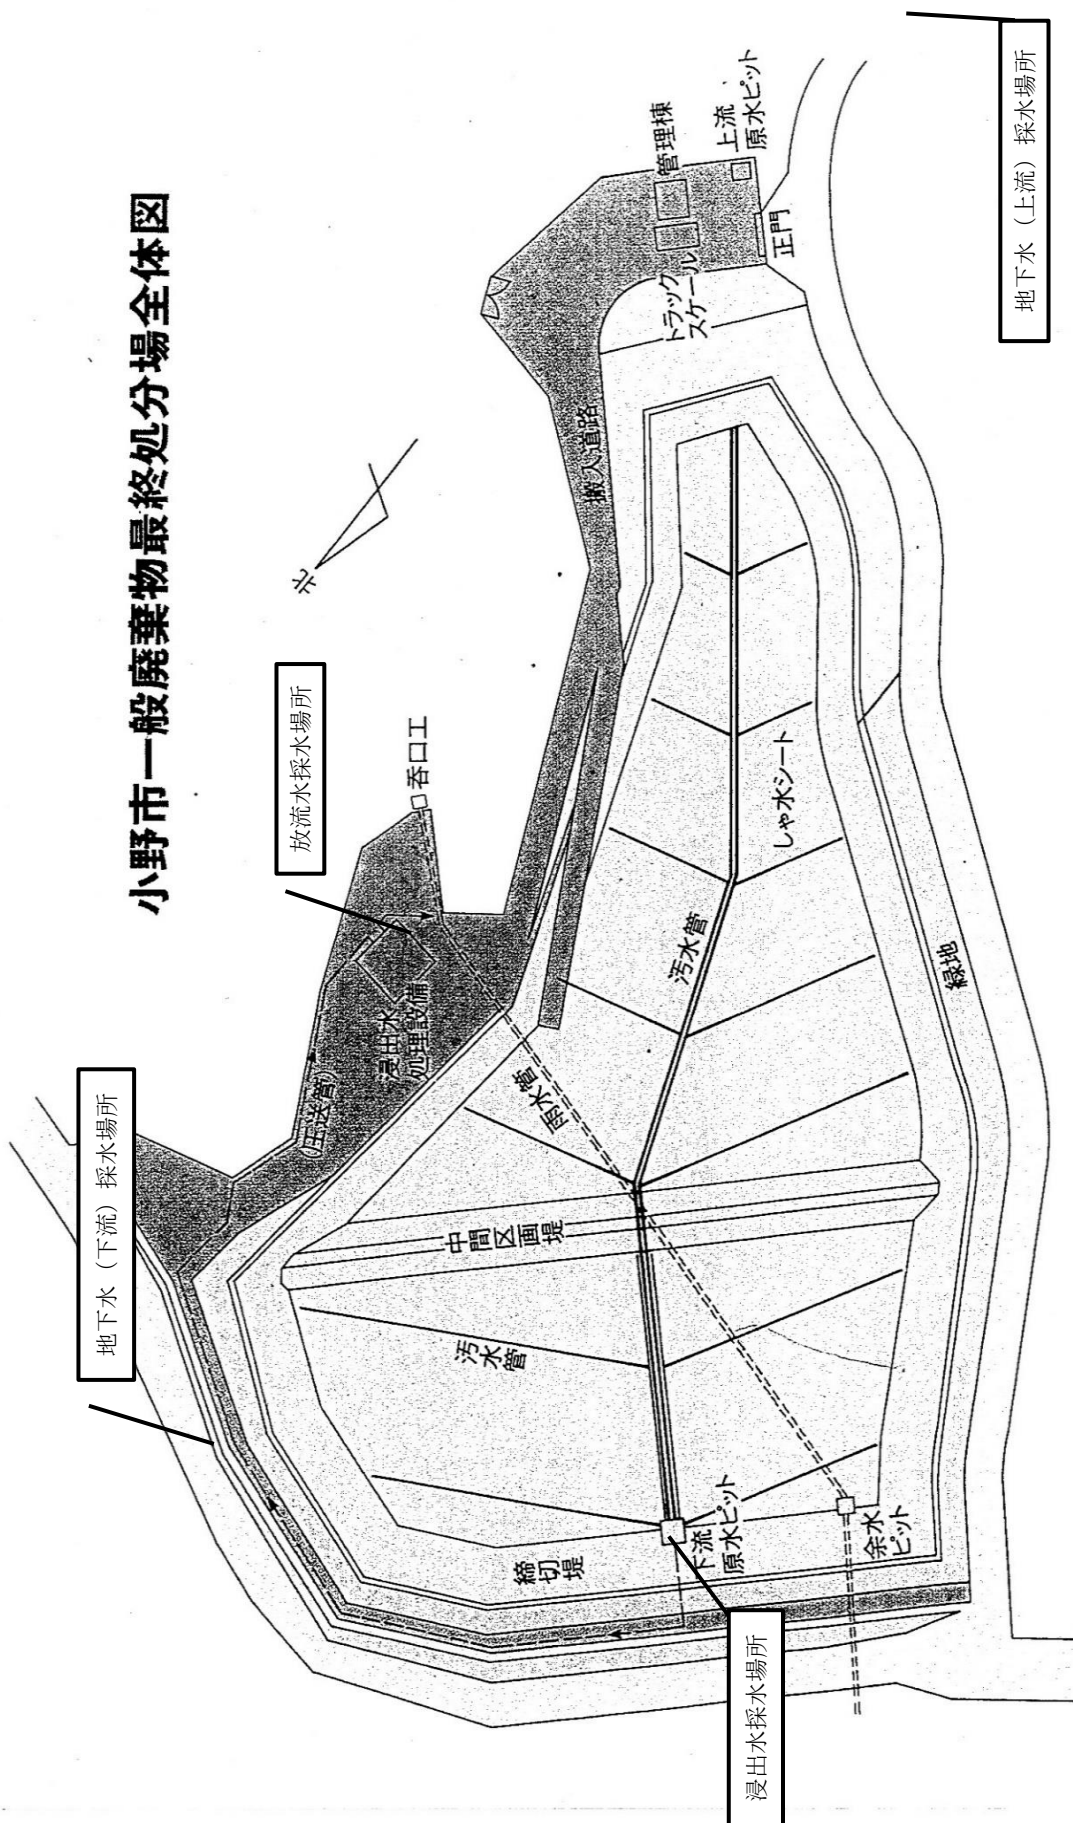

令和7年度 最終処分場維持管理に係る浸出水処理施設点検結果

○機械類点検結果

機械類点検事項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
攪拌ブロワー	異常無	異常無	異常無	異常無								
空洗ブロワー	異常無	異常無	異常無	異常無								
回転板装置	異常無	異常無	異常無	異常無								
回転板排泥ポンプ	異常無	異常無	異常無	異常無								
揚水ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
揚水ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
ろ過ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
ろ過ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
逆洗ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
逆洗ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
原水揚水ポンプ（計）No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
原水揚水ポンプ（計）No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
排砂ポンプ（計）	異常無	異常無	異常無	異常無								
原水揚水ポンプ（既）No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
原水揚水ポンプ（既）No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
排砂ポンプ（既）	異常無	異常無	異常無	異常無								
混和槽攪拌機	異常無	異常無	異常無	異常無								
凝集槽攪拌機	異常無	異常無	異常無	異常無								
塩鉄注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
塩鉄注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
高分子注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
高分子注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
高分子用攪拌機No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
高分子用攪拌機No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
苛性注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
苛性注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								
リン酸注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無								
リン酸注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無								

○水質検査結果

処理水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
P H	7.4	7.35	7.44	7.35								
残留塩素	-	-	-	-								
透視度	-	-	-	-								
臭気	無	無	無	無								
色相	無	無	無	無								
処理水量	66.9m ³	62.0m ³	65.1m ³	66.9m ³								
流量計	76m ³ /日	74.4m ³ /日	74.4m ³ /日	73.0m ³ /日								