


令和6年度 当市最終処分場で埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

○種類…不燃ごみ（せともの、ガラス製品）、ブロック、レンガ、コンクリート、瓦等
○各月ごとの数量

年月	数量(kg)
R6. 4月	29,230
R6. 5月	102,210
R6. 6月	110,390
R6. 7月	22,730
R6. 8月	18,580
R6. 9月	26,720
R6. 10月	30,980
R6. 11月	48,050
R6. 12月	37,090
R7. 1月	24,900
R7. 2月	51,530
R7. 3月	29,910

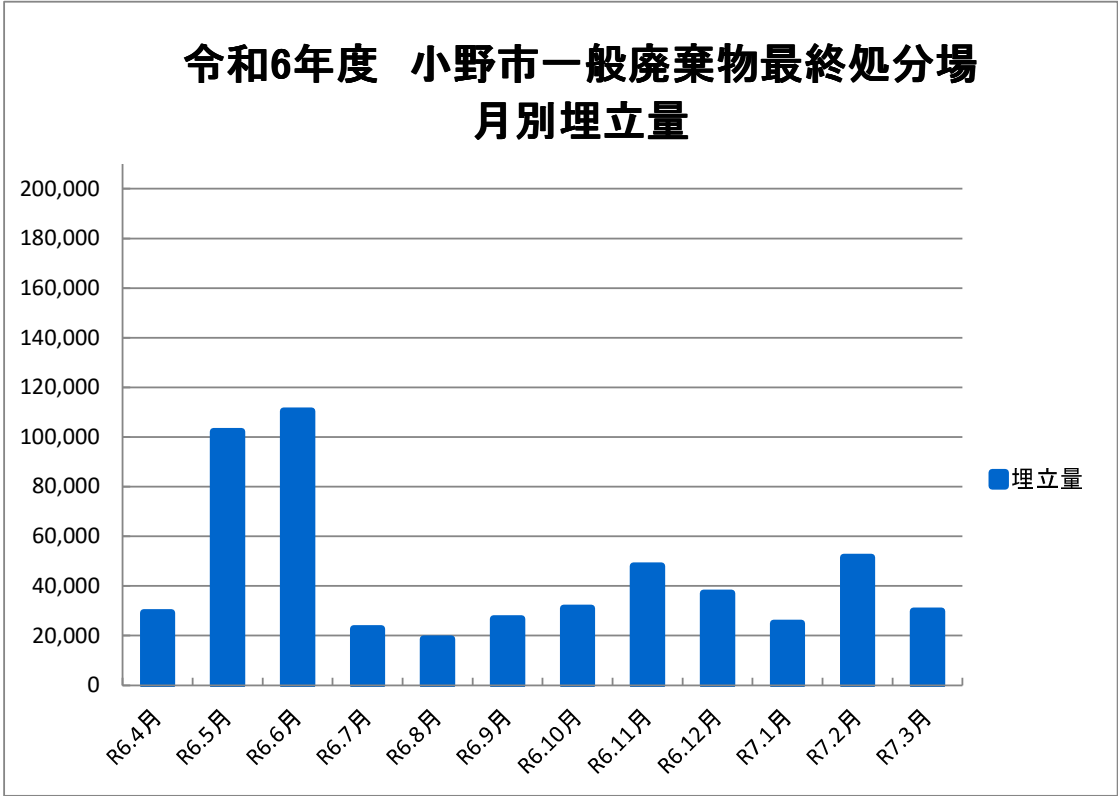

令和6年度 最終処分場維持管理に係る水質検査結果

○地下水水質検査結果

地下水測定場所

別紙地図のとおり

年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査に係る採水日	4月11日	5月9日	6月13日	7月12日	8月9日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月9日	2月13日	3月13日
水質検査の結果が得られた日	4月23日	5月22日	6月27日	7月24日	9月3日	9月25日	10月24日	11月26日	12月26日	1月27日	2月26日	3月25日

水質検査結果(地下水 上流側)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	—	5.3	4.8	4.9	5.0	4.6	4.6	4.8	4.8	4.7	4.9	4.5	4.7
水温	—	15.0	15.8	25.0	24.5	28.0	26.5	19.5	14.0	10.5	6.5	12.8	13.8

項目	基準値	2月
アルキル水銀	検出されないこと。	不検出
総水銀	0.0005mg/L以下	基準下限度
カドミウム	0.01mg/L以下	基準下限度
鉛	0.01mg/L以下	基準下限度
六価クロム	0.05mg/L以下	基準下限度
砒素	0.01mg/L以下	基準下限度
全シアン	検出されないこと。	不検出
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。	不検出
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	基準下限度
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	基準下限度
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	基準下限度
四塩化炭素	0.002mg/L以下	基準下限度
一・二ジクロロエタン	0.004mg/L以下	基準下限度
一・一ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	基準下限度
シスー・二ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	基準下限度
一・一・一トリクロロエタン	1mg/L以下	基準下限度
一・一・二トリクロロエタン	0.006mg/L以下	基準下限度
一・三ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	基準下限度
チウラム	0.006mg/L以下	基準下限度
シマジン	0.003mg/L以下	基準下限度
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	基準下限度
ベンゼン	0.01mg/L以下	基準下限度
セレン	0.01mg/L以下	基準下限度

水質検査結果(地下水 下流側)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	—	9.7	9.5	8.3	6.7	7.0	7.1	7.9	7.3	8.1	8.8	9.8	10
水温	—	16.5	19.0	26.8	26.0	32.0	31.0	21.0	18.0	12.5	7.0	7.9	14.0

項目	基準値	2月
アルキル水銀	検出されないこと。	不検出
総水銀	0.0005mg/L以下	基準下限度
カドミウム	0.01mg/L以下	基準下限度
鉛	0.01mg/L以下	基準下限度
六価クロム	0.05mg/L以下	基準下限度
砒素	0.01mg/L以下	基準下限度
全シアン	検出されないこと。	不検出
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。	不検出
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	基準下限度
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	基準下限度
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	基準下限度
四塩化炭素	0.002mg/L以下	基準下限度
一・二ジクロロエタン	0.004mg/L以下	基準下限度
一・一ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	基準下限度
シスー・二ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	基準下限度
一・一・一トリクロロエタン	1mg/L以下	基準下限度
一・一・二トリクロロエタン	0.006mg/L以下	基準下限度
一・三ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	基準下限度
チウラム	0.006mg/L以下	基準下限度
シマジン	0.003mg/L以下	基準下限度
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	基準下限度
ベンゼン	0.01mg/L以下	基準下限度
セレン	0.01mg/L以下	基準下限度

○放流水水質検査結果

放流水測定場所 別紙地図のとおり

年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査に係る採水日	4月11日	5月9日	6月13日	7月12日	8月9日	9月12日	10月10日	11月14日	12月13日	1月9日	2月13日	3月13日
水質検査の結果が得られた日	4月23日	5月22日	6月27日	7月24日	9月3日	9月25日	10月24日	11月26日	12月26日	1月27日	2月26日	3月25日

水質検査結果(放流水)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度 (PH)	5.8以上8.6以下	8.1	7.8	7.7	7.7	7.5	7.7	6.9	7.8	7.6	7.3	7.0	7.0
生物化学的酸素要求量 (BOD)	60mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	2	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	2
化学的酸素要求量 (CODMn)	90mg/L以下	1.8	1.9	2.7	3.0	0.8	2.2	2.3	0.7	0.6	0.5	0.8	0.9
浮遊物質 (SS)	60mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達
大腸菌群数	日間平均3,000個/cm3以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
窒素含有量 (T-N)	120 (日間平均60) mg/L以下	5.5	4.3	9.1	4.8	1.4	2.5	3.2	11.0	1.5	1.3	0.7	1.1
燐含有量	16 (日間平均8) mg/L以下	0.03	0.03	0.04	0.10	0.03	0.03	定値下限未達	0.03	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達

項目	基準値	8月	2月
アルキル水銀化合物	検出されないこと。	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
カドミウム及びその化合物	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
有機燐化合物	1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
シアン化合物	1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
四塩化炭素	0.02mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・二・ジクロロエタン	0.04mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・一・一・ジクロロエチレン	1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
シス一・二・ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・一・一・トリクロロエタン	3mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・一・二・トリクロロエタン	0.06mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・三・ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
チウラム	0.06mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
シマジン	0.03mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ベンゼン	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ほう素及びその化合物	50mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ふっ素及びその化合物	15mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜酸化鉍物及び硝酸化合物	200mg/L以下	2	定値下限未達
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
フェノール類含有量	5mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
銅含有量	3mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
亜鉛含有量	2mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
溶解性鉄含有量	10mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
クロム含有量	2mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・四・ジオキサン	0.5mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達

○浸出水水質検査結果

浸出水測定場所 別紙地図のとおり


年月日	5月	8月	11月	2月
水質検査に係る採水日	5月9日	8月9日	11月14日	2月13日
水質検査の結果が得られた日	5月22日	9月3日	11月26日	2月26日

水質検査結果(浸出水)

項目	基準値	5月	8月	11月	2月
水素イオン濃度 (PH)	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.2	7.1
生物化学的酸素要求量 (BOD)	60mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達
化学的酸素要求量 (CODMn)	90mg/L以下	1	0.8	1.0	1.2
浮遊物質 (SS)	60mg/L以下	1	定値下限未達	3	2
大腸菌群数	日間平均3,000個/cu3以下	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達
窒素含有量 (T-N)	120 (日間平均60) mg/L以下	0.2	0.2	0.3	0.3
燐含有量	16 (日間平均8) mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達	定値下限未達	0.02

項目	基準値	8月	2月
アルキル水銀化合物	検出されないこと。	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
カドミウム及びその化合物	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
有機燐化合物	1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
シアン化合物	1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
四塩化炭素	0.02mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・二ジクロロエタン	0.04mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・一ジクロロエチレン	1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
シスー・二ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・一・一トリクロロエタン	3mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・一・二トリクロロエタン	0.06mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・三ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
チウラム	0.06mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
シマジン	0.03mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
チオペンカルブ	0.2mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ベンゼン	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ほう素及びその化合物	50mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ふっ素及びその化合物	15mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜酸化鉍物及び硝酸化合物	200mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
フェノール類含有量	5mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
銅含有量	3mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
亜鉛含有量	2mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
溶解性鉄含有量	10mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
クロム含有量	2mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達
一・四ジオキサン	0.5mg/L以下	定値下限未達	定値下限未達

小野市一般廃棄物最終処分場全体図

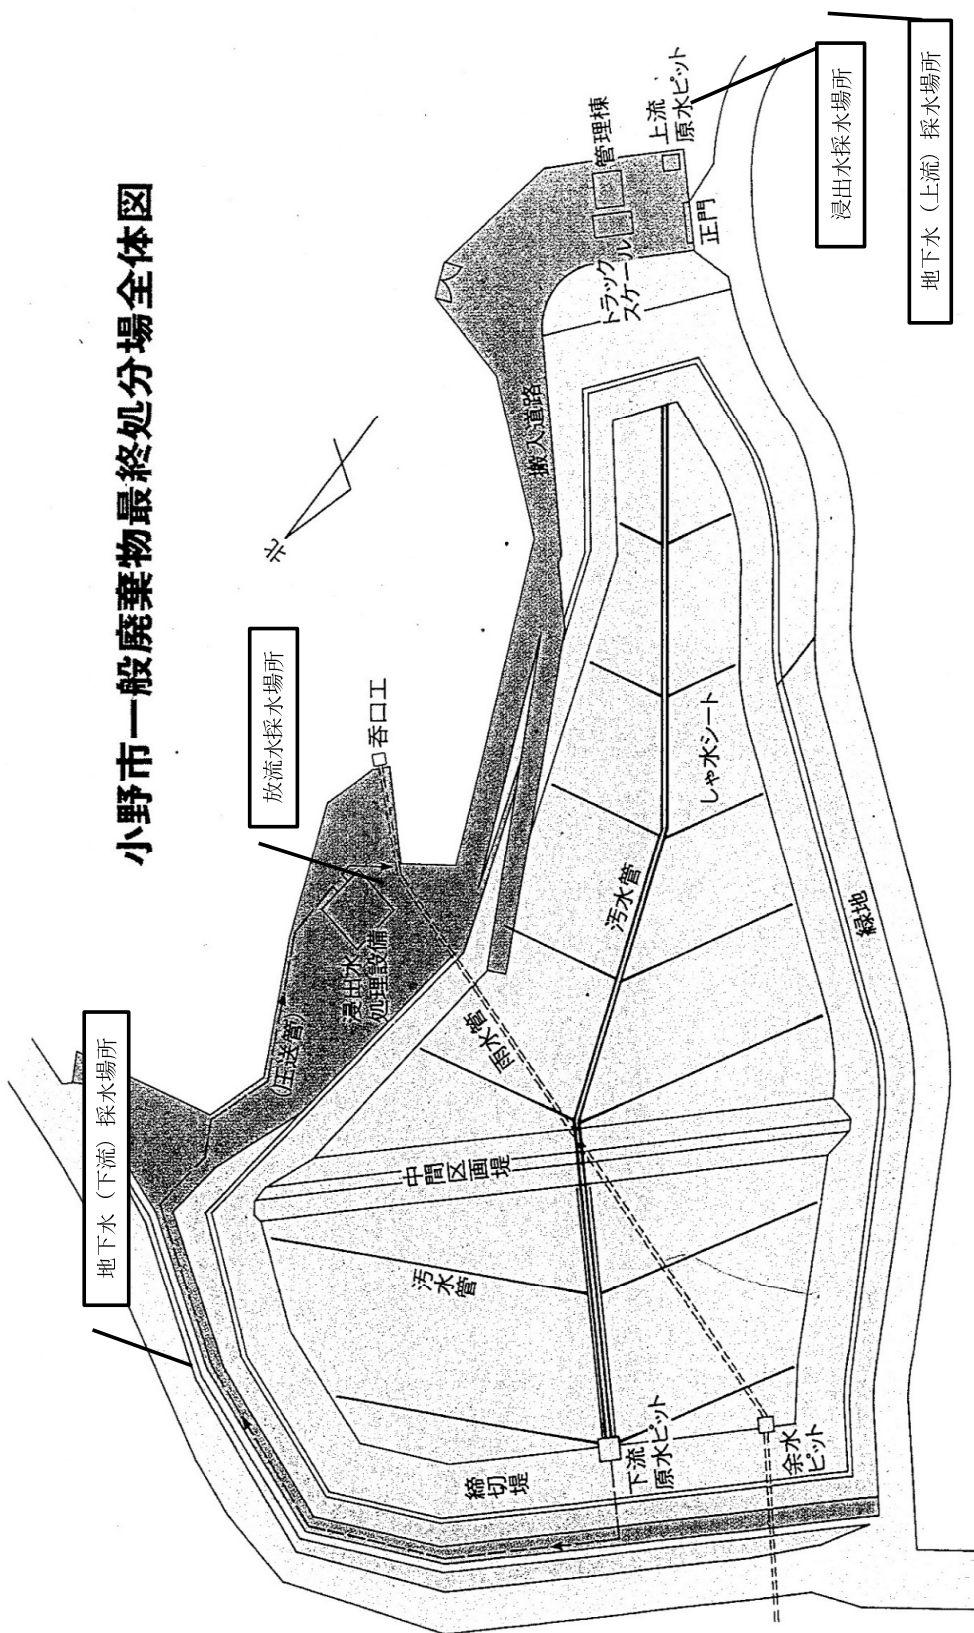

令和6年度 最終処分場維持管理に係る浸出水処理施設点検結果

○機械類点検結果

機械類点検事項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
攪拌ブロワー	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
空洗ブロワー	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
回転板装置	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
回転板排泥ポンプ	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
揚水ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
揚水ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
ろ過ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
ろ過ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
逆洗ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
逆洗ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
原水揚水ポンプ（計）No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
原水揚水ポンプ（計）No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
排砂ポンプ（計）	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
原水揚水ポンプ（既）No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
原水揚水ポンプ（既）No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	点検中	点検中	点検中
排砂ポンプ（既）	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
混和槽攪拌機	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
凝集槽攪拌機	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
塩鉄注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
塩鉄注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
高分子注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
高分子注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
高分子用攪拌機No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
高分子用攪拌機No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
苛性注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
苛性注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
リン酸注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
リン酸注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無

○水質検査結果

処理水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
P H	7.5	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3	7.2	7.3	7.6	7.5	7.4	7.4
残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透視度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
処理水量	64.8㎡	63.8㎡	57.1㎡	66.1㎡	63.0㎡	55.5㎡	70.7㎡	64.0㎡	64.1㎡	68.8㎡	55.8㎡	62.0㎡
流量計	74㎡/日	72.9㎡/日	68.5㎡/日	72㎡/日	72㎡/日	70.5㎡/日	77.1㎡/日	76.8㎡/日	76.9㎡/日	76.2㎡/日	74.4㎡/日	74.4㎡/日