


令和5年度 当市最終処分場で埋め立てた一般廃棄物の種類及び数量

○種類…不燃ごみ（せともの、ガラス製品）、ブロック、レンガ、コンクリート、瓦等
○各月ごとの数量

年月	数量(kg)
R5. 4月	39,100
R5. 5月	66,840
R5. 6月	34,810
R5. 7月	26,850
R5. 8月	24,260
R5. 9月	44,430
R5. 10月	59,210
R5. 11月	41,730
R5. 12月	55,640
R6. 1月	32,760
R6. 2月	82,440
R6. 3月	36,220

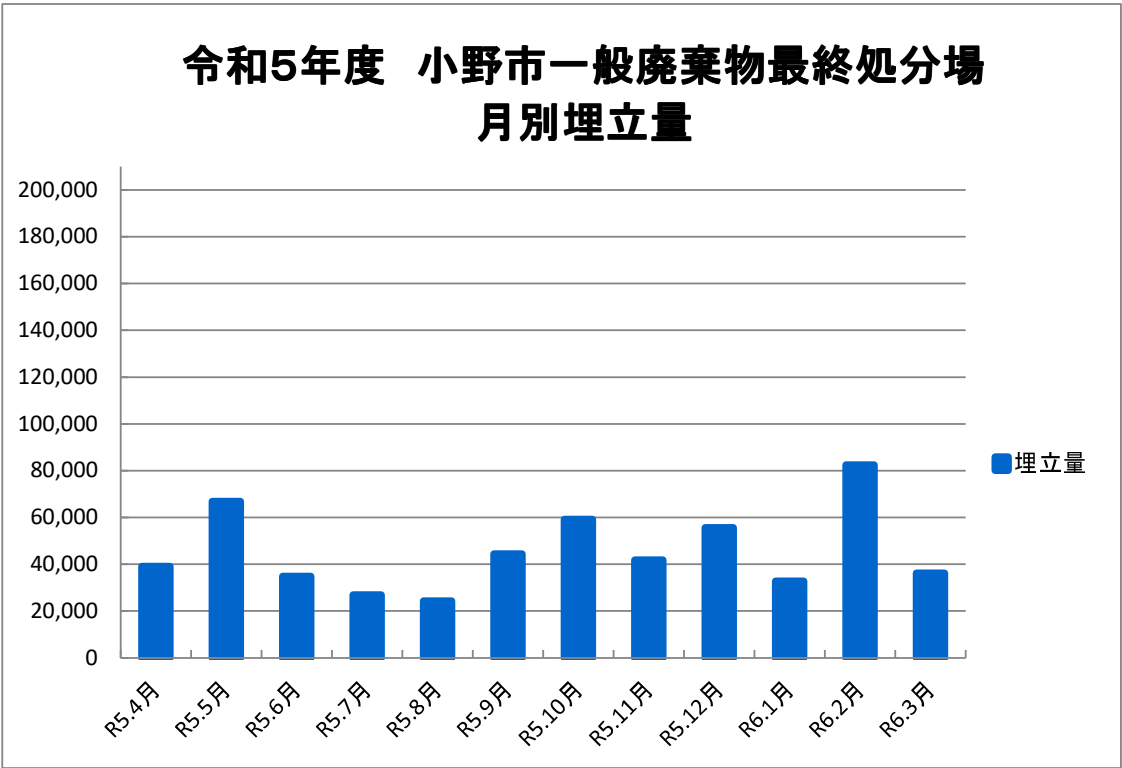

令和5年度 最終処分場維持管理に係る水質検査結果

○地下水水質検査結果

地下水測定場所

別紙地図のとおり

年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査に係る採水日	4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月8日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月14日
水質検査の結果が得られた日	4月25日	5月25日	6月21日	7月27日	8月29日	9月27日	10月24日	11月22日	12月27日	1月29日	2月26日	3月28日

水質検査結果(地下水 上流側)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	—	5.3	4.9	4.6	4.9	4.8	4.6	4.8	4.7	5.4	4.9	5.2	5.0
水温	—	14.5	16.5	17.0	23.8	25.5	27.5	16.6	15.5	10.8	9.6	11.0	11.5

項目	基準値	2月
アルキル水銀	検出されないこと。	不検出
総水銀	0.0005mg/L以下	定量下限未満
カドミウム	0.01mg/L以下	定量下限未満
鉛	0.01mg/L以下	定量下限未満
六価クロム	0.05mg/L以下	定量下限未満
砒素	0.01mg/L以下	定量下限未満
全シアン	検出されないこと。	不検出
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。	不検出
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	定量下限未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	定量下限未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	定量下限未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	定量下限未満
一・二・ジクロロエタン	0.004mg/L以下	定量下限未満
一・一・ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	定量下限未満
シスー一・二・ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	定量下限未満
一・一・一・トリクロロエタン	1mg/L以下	定量下限未満
一・一・二・トリクロロエタン	0.006mg/L以下	定量下限未満
一・三・ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	定量下限未満
チウラム	0.006mg/L以下	定量下限未満
シマジン	0.003mg/L以下	定量下限未満
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	定量下限未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	定量下限未満
セレン	0.01mg/L以下	定量下限未満

水質検査結果(地下水 下流側)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
電気伝導率	—	8.7	6.1	6.1	7.6	8.2	8.2	9.3	9.6	10	11	9.8	9.6
水温	—	16.8	19.8	19.0	26.5	31.0	28.8	20.6	18.0	12.8	11.8	9.5	11.0

項目	基準値	2月
アルキル水銀	検出されないこと。	不検出
総水銀	0.0005mg/L以下	定量下限未満
カドミウム	0.01mg/L以下	定量下限未満
鉛	0.01mg/L以下	定量下限未満
六価クロム	0.05mg/L以下	定量下限未満
砒素	0.01mg/L以下	定量下限未満
全シアン	検出されないこと。	不検出
ポリ塩化ビフェニル	検出されないこと。	不検出
トリクロロエチレン	0.03mg/L以下	定量下限未満
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	定量下限未満
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	定量下限未満
四塩化炭素	0.002mg/L以下	定量下限未満
一・二・ジクロロエタン	0.004mg/L以下	定量下限未満
一・一・ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	定量下限未満
シスー一・二・ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	定量下限未満
一・一・一・トリクロロエタン	1mg/L以下	定量下限未満
一・一・二・トリクロロエタン	0.006mg/L以下	定量下限未満
一・三・ジクロロプロペン	0.002mg/L以下	定量下限未満
チウラム	0.006mg/L以下	定量下限未満
シマジン	0.003mg/L以下	定量下限未満
チオベンカルブ	0.02mg/L以下	定量下限未満
ベンゼン	0.01mg/L以下	定量下限未満
セレン	0.01mg/L以下	定量下限未満

○放流水水質検査結果

放流水測定場所 別紙地図のとおり

年月日	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水質検査に係る採水日	4月13日	5月11日	6月8日	7月14日	8月8日	9月14日	10月12日	11月9日	12月14日	1月11日	2月8日	3月14日
水質検査の結果が得られた日	4月25日	5月25日	6月21日	7月27日	8月29日	9月27日	10月24日	11月22日	12月27日	1月29日	2月26日	3月28日

水質検査結果(放流水)

項目	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水素イオン濃度(PH)	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.6	7.4	7.1	7.3	7.5	7.8	7.7	7.9	7.9
生物化学的酸素要求量(BOD)	60mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満
科学的酸素要求量(CODMn)	90mg/L以下	1.5	1.9	2.3	2.4	1.2	1.7	1.5	0.9	0.6	定量下限未満	定量下限未満	1.1
浮遊物質(SS)	60mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満	定量下限未満
大腸菌群数	日間平均3,000個/cm3以下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
窒素含有量(T-N)	120(日間平均60)mg/L以下	6.5	11	8.7	3.9	1.3	3.2	1.0	0.8	1.2	0.7	0.7	4.0
磷含有量	16(日間平均8)mg/L以下	0.04	定量下限未満	0.02	0.05	0.03	0.04	0.02	0.02	0.04	0.03	0.03	0.02

項目	基準値	8月	2月
アルキル水銀化合物	検出されないこと。	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
カドミウム及びその化合物	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
有機磷化合物	1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
シアン化合物	1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
四塩化炭素	0.02mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・二・ジクロロエタン	0.04mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・一・ジクロロエチレン	1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
シス・一・二・ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・一・一・トリクロロエタン	3mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・一・二・トリクロロエタン	0.06mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・三・ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
チウラム	0.06mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
シマジン	0.03mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
チオベンカルブ	0.2mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ベンゼン	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ほう素及びその化合物	50mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ふっ素及びその化合物	15mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜酸化鉍物及び硝酸化合物	200mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
フェノール類含有量	5mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
銅含有量	3mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
亜鉛含有量	2mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
溶解性鉄含有量	10mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
クロム含有量	2mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・四・ジオキサン	0.5mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満

○浸出水水質検査結果

浸出水測定場所 別紙地図のとおり


年月日	5月	8月	11月	2月
水質検査に係る採水日	5月11日	8月8日	11月9日	2月8日
水質検査の結果が得られた日	5月25日	8月29日	11月22日	2月26日

水質検査結果(浸出水)

項目	基準値	5月	8月	11月	2月
水素イオン濃度(PH)	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	8.1
生物化学的酸素要求量(BOD)	60mg/L以下	2	1	1	2
科学的酸素要求量(CODMn)	90mg/L以下	0.9	1.0	1.1	1.0
浮遊物質(SS)	60mg/L以下	2	2	3	3
大腸菌群数	日間平均3,000個/cu3以下	不検出	不検出	不検出	不検出
窒素含有量(T-N)	120(日間平均60)mg/L以下	0.2	0.2	0.3	0.3
燐含有量	16(日間平均8)mg/L以下	0.02	定量下限未満	定量下限未満	0.04

項目	基準値	8月	2月
アルキル水銀化合物	検出されないこと。	不検出	不検出
水銀及びアルキル水銀 その他の水銀化合物	0.005mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
カドミウム及びその化合物	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
鉛及びその化合物	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
有機燐化合物	1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
六価クロム化合物	0.5mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
砒素及びその化合物	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
シアン化合物	1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ポリ塩化ビフェニル	0.003mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
トリクロロエチレン	0.3mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
テトラクロロエチレン	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ジクロロメタン	0.2mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
四塩化炭素	0.02mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・二・ジクロロエタン	0.04mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・一・ジクロロエチレン	1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
シス・一・二・ジクロロエチレン	0.4mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・一・一・トリクロロエタン	3mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・一・二・トリクロロエタン	0.06mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・三・ジクロロプロペン	0.02mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
チウラム	0.06mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
シマジン	0.03mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
チオペンカルブ	0.2mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ベンゼン	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
セレン及びその化合物	0.1mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ほう素及びその化合物	50mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ふっ素及びその化合物	15mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜酸化鉍物及び硝酸化合物	200mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量)	5mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量)	30mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
フェノール類含有量	5mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
銅含有量	3mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
亜鉛含有量	2mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
溶解性鉄含有量	10mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
溶解性マンガン含有量	10mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
クロム含有量	2mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満
一・四・ジオキサン	0.5mg/L以下	定量下限未満	定量下限未満

小野市一般廃棄物最終処分場全体図

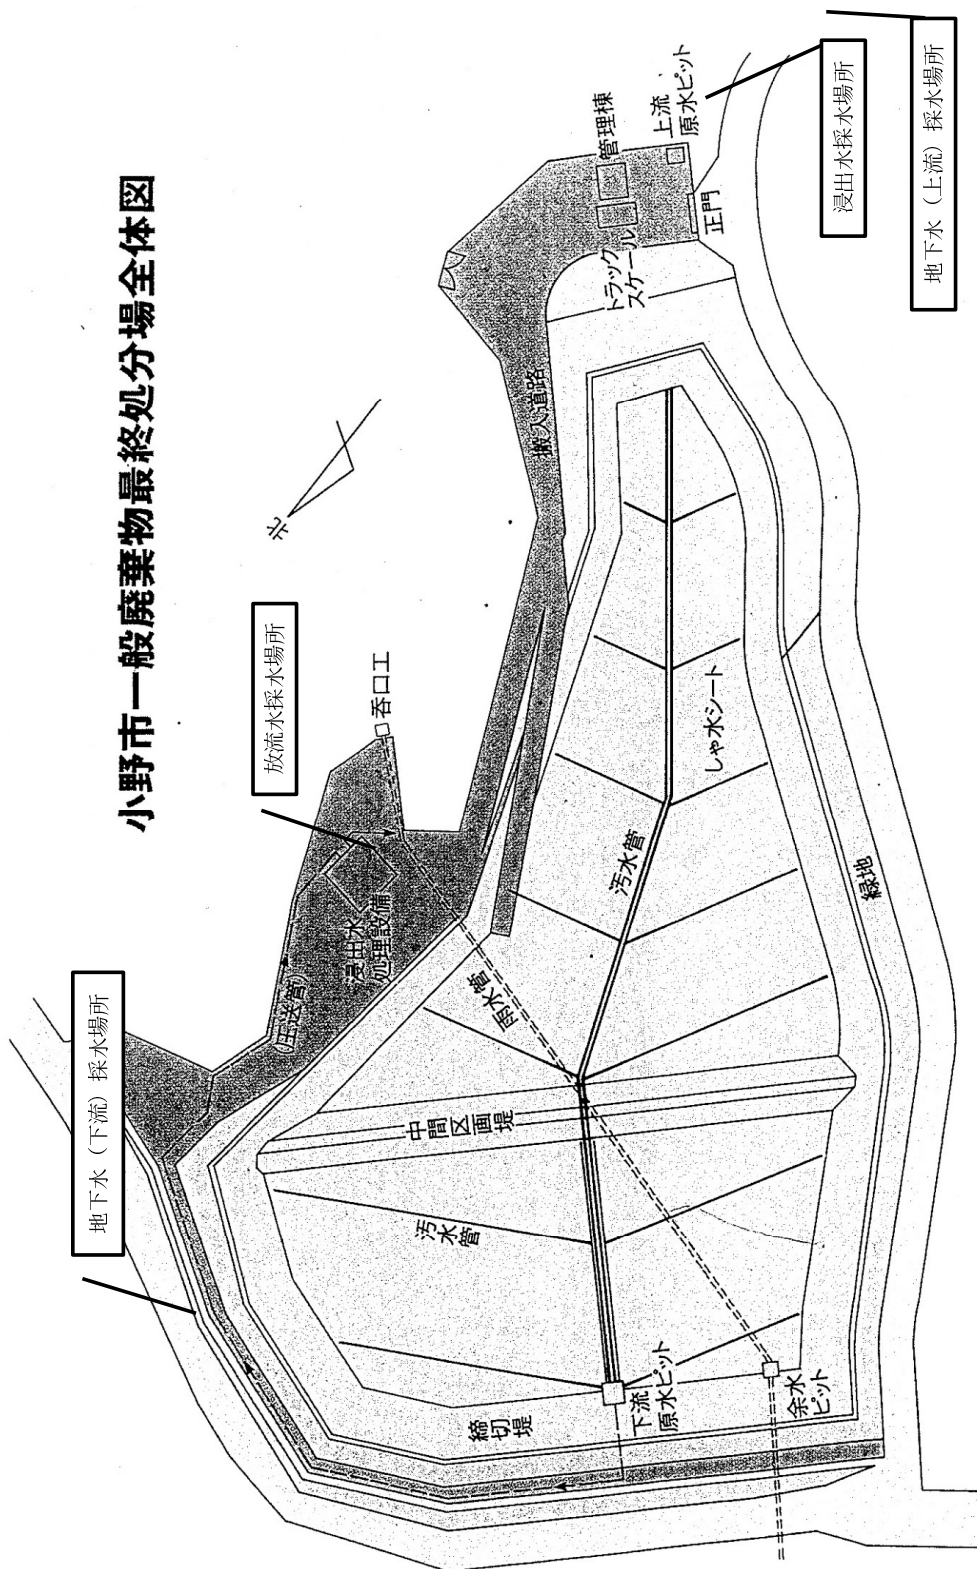

令和5年度 最終処分場維持管理に係る浸出水処理施設点検結果

○機械類点検結果

機械類点検事項	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
攪拌ブローワ	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
空洗ブローワ	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
回転板装置	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
回転板排泥ポンプ	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
揚水ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
揚水ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
ろ過ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
ろ過ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
逆洗ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
逆洗ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
原水揚水ポンプ（計）No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
原水揚水ポンプ（計）No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
排砂ポンプ（計）	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
原水揚水ポンプ（既）No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
原水揚水ポンプ（既）No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
排砂ポンプ（既）	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
混和槽攪拌機	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
凝集槽攪拌機	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
塩鉄注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
塩鉄注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
高分子注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
高分子注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
高分子用攪拌機No. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
高分子用攪拌機No. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
苛性注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
苛性注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
リン酸注入ポンプNo. 1	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無
リン酸注入ポンプNo. 2	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無	異常無

○水質検査結果

処理水	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
P H	7.3	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.3	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6
残留塩素	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
透視度	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臭気	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
色相	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
処理水量	54.8㎡	48.9㎡	67.5㎡	51.6㎡	62.2㎡	50.9㎡	60.4㎡	62.9㎡	62.9㎡	59.2㎡	59.2㎡	62㎡
流量計	66㎡/日	59㎡/日	74㎡/日	68.8㎡/日	65㎡/日	64.3㎡/日	69㎡/日	75.5㎡/日	75.5㎡/日	74.7㎡/日	74.8㎡/日	74.4㎡/日