1：2,500 基本図
V−OF−03−4

小 野 市 都 市 計 画 図

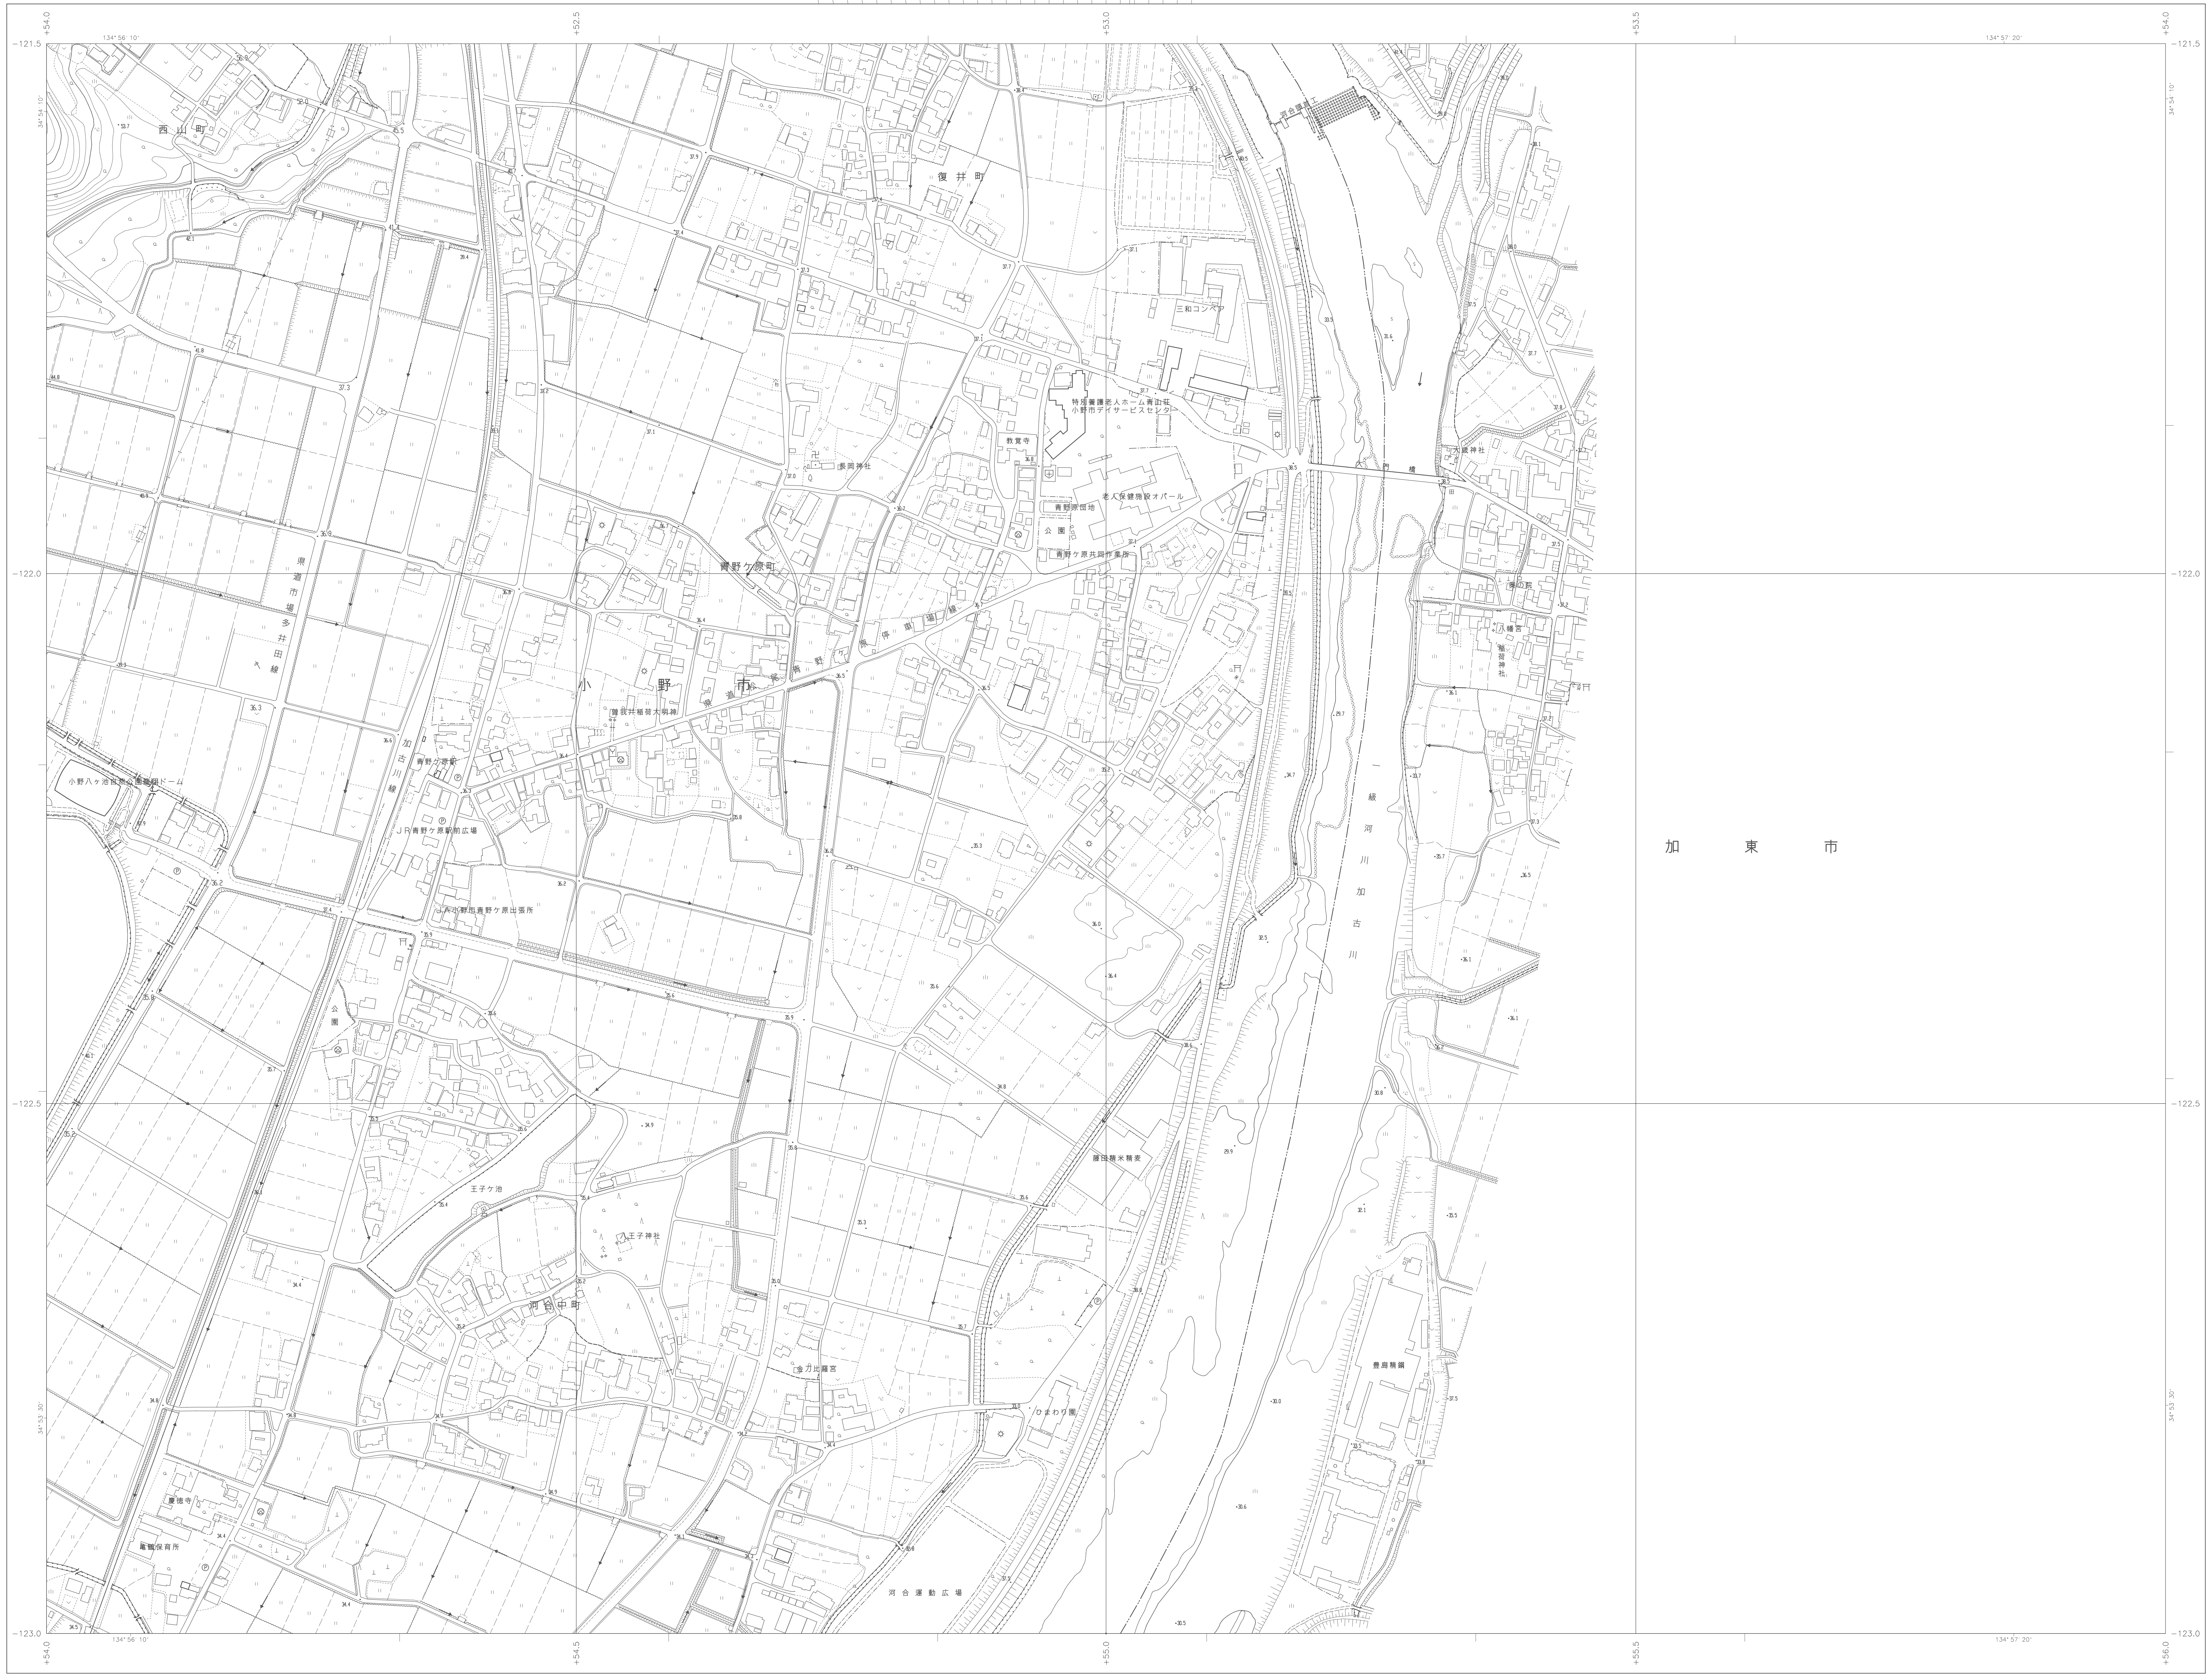
10°
5°
0°
+54.0
+54.5
+55.0
+55.5
+56.0
−121.5
−122.0
−122.5
−123.0
134° 56′ 10″
134° 57′ 20″
34° 54′ 10″
西山町
復井町
河合頭首工
三和コンベア
特別養護老人ホーム青山荘
小野市デイサービスセンター
教覚寺
長岡神社
老人保健施設オパール
青野原団地
公園
青野ケ原共同作業所
青野ケ原町
青野ケ原停車場線
県道
小野市
曽我井稲荷大明神
門橋
大歳神社
奥の院
八幡宮
稲荷神社
一級河川加古川
加東市
王子ケ池
王子神社
河合中町
河合運動広場
豊岡精鋼
JR青野ケ原駅前広場
小野八ヶ池
蓮華寺

1：2,500

0　100　200　300　400　500m

平成11年測量
平成20年修正

1．（1）平成10年 5 月撮影空中写真
　　平成11年 6 月現地調査
　（2）平成20年12月撮影航空画像
　　平成20年12月DMCONVERTによる全点座標変換
　　平成21年 1 月現地調査

この測量成果は、建設省国土地理院長の承認を得て
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
（承認番号）平10 近公 第 16 号

この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て
同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである。
（承認番号）平20 近公 第255号

小　野　市
（株式会社パスコ）

V−OF−03−4

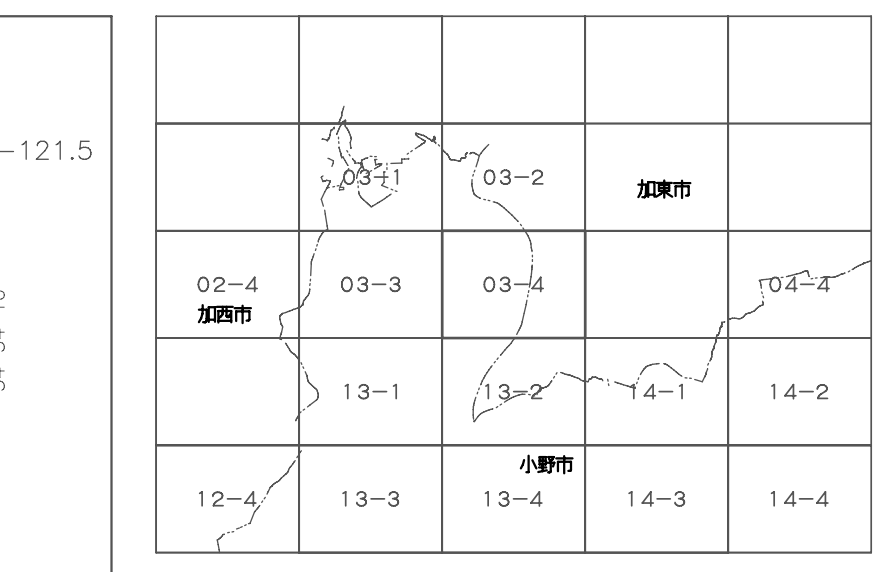
02−4
03−1
03−2
03−3
03−4
04−4
12−4
13−1
13−2
13−3
13−4
14−1
14−2
14−3
14−4
加東市
加西市
小野市

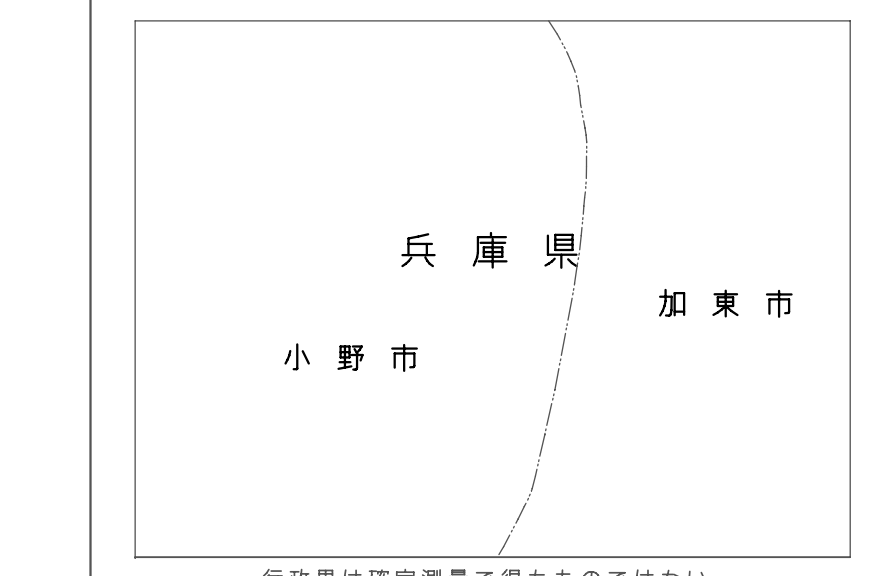

行政界は確定測量で得たものではない。

記号

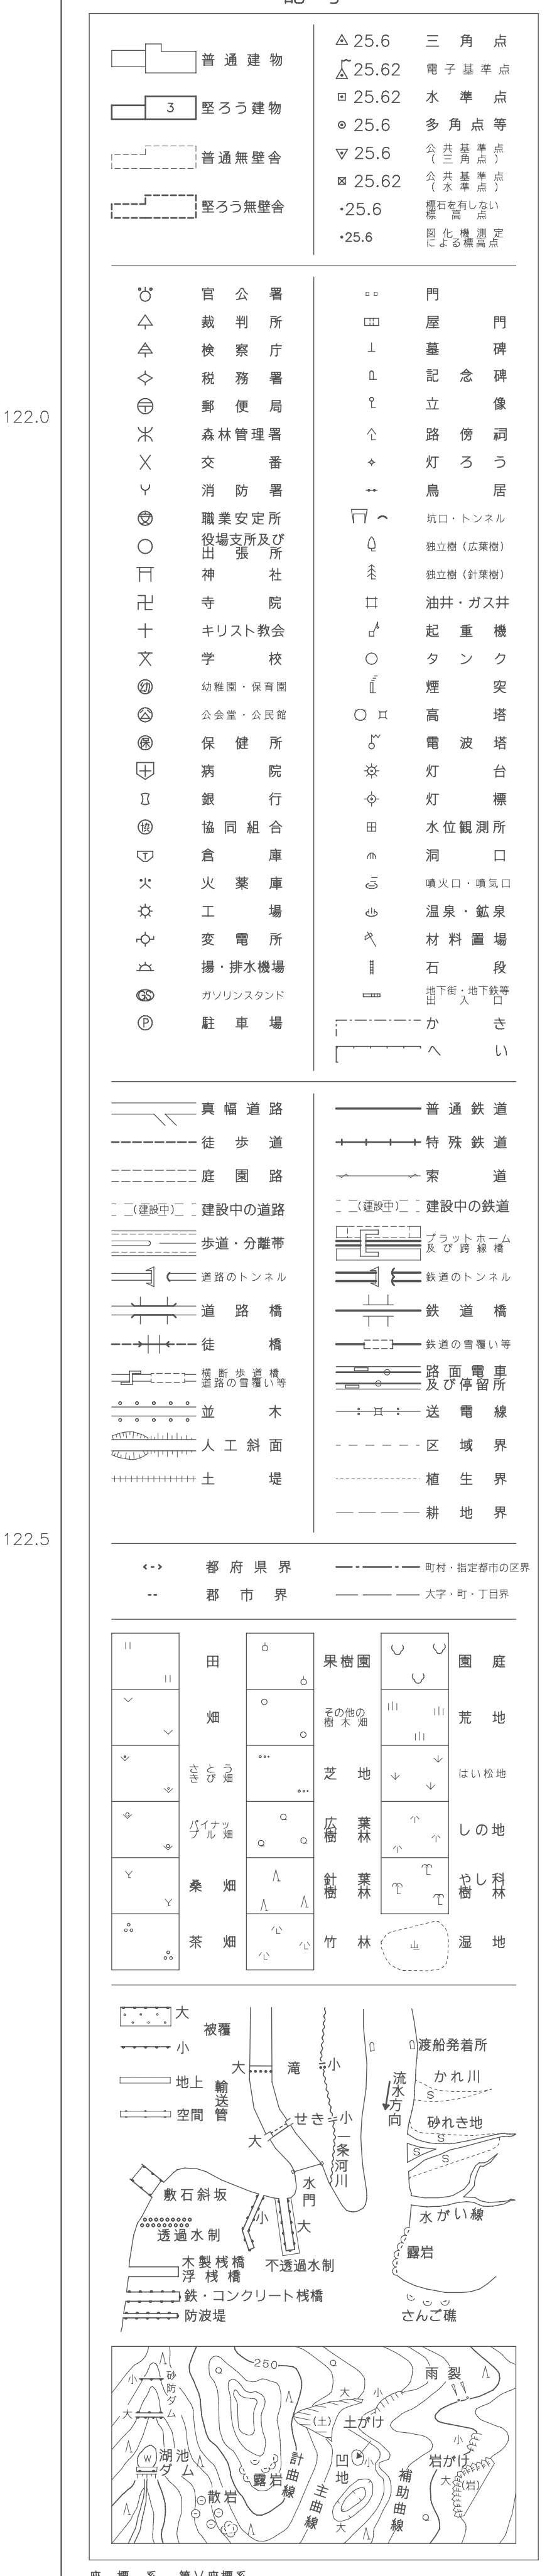
普通建物
堅ろう建物
普通無壁舎
堅ろう無壁舎
25.6 三角点
25.62 電子基準点
25.62 水準点
25.6 多角点等
25.6 公共基準点（三角点）
25.62 公共基準点（水準点）
25.6 標石を有しない標高点

座 標 系　第Ⅴ座標系
投　　影　横メルカトル図法
座 標 値　キロメートル単位
方眼間隔　０．５キロメートル
高さの基準　東京湾の平均海面
緯度経度目盛　１０秒単位
等高線間隔　２メートル
経緯度数値は、世界測地系
平面直角座標値は、世界測地系に対応
方位とは、真北と方眼北との偏差及び方眼北との偏差をいい、方眼北、真北及び磁北の相互関係を示す角度は、下辺内図郭と図葉の中央における距離方眼線との交点を中心として、上辺外図郭上の３０′単位の目盛りに１０′単位で表示している。☆印は真北を、矢印は磁北を示し、０は方眼北を示す。
磁北方位は、国土地理院の磁気偏角図（２０００．０年値）によるものである。